
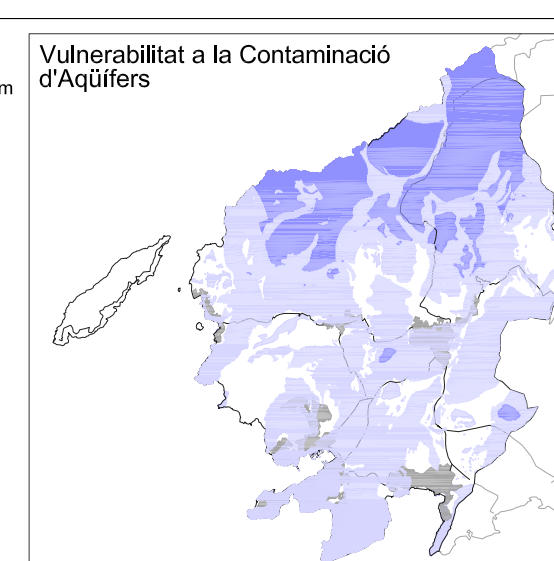



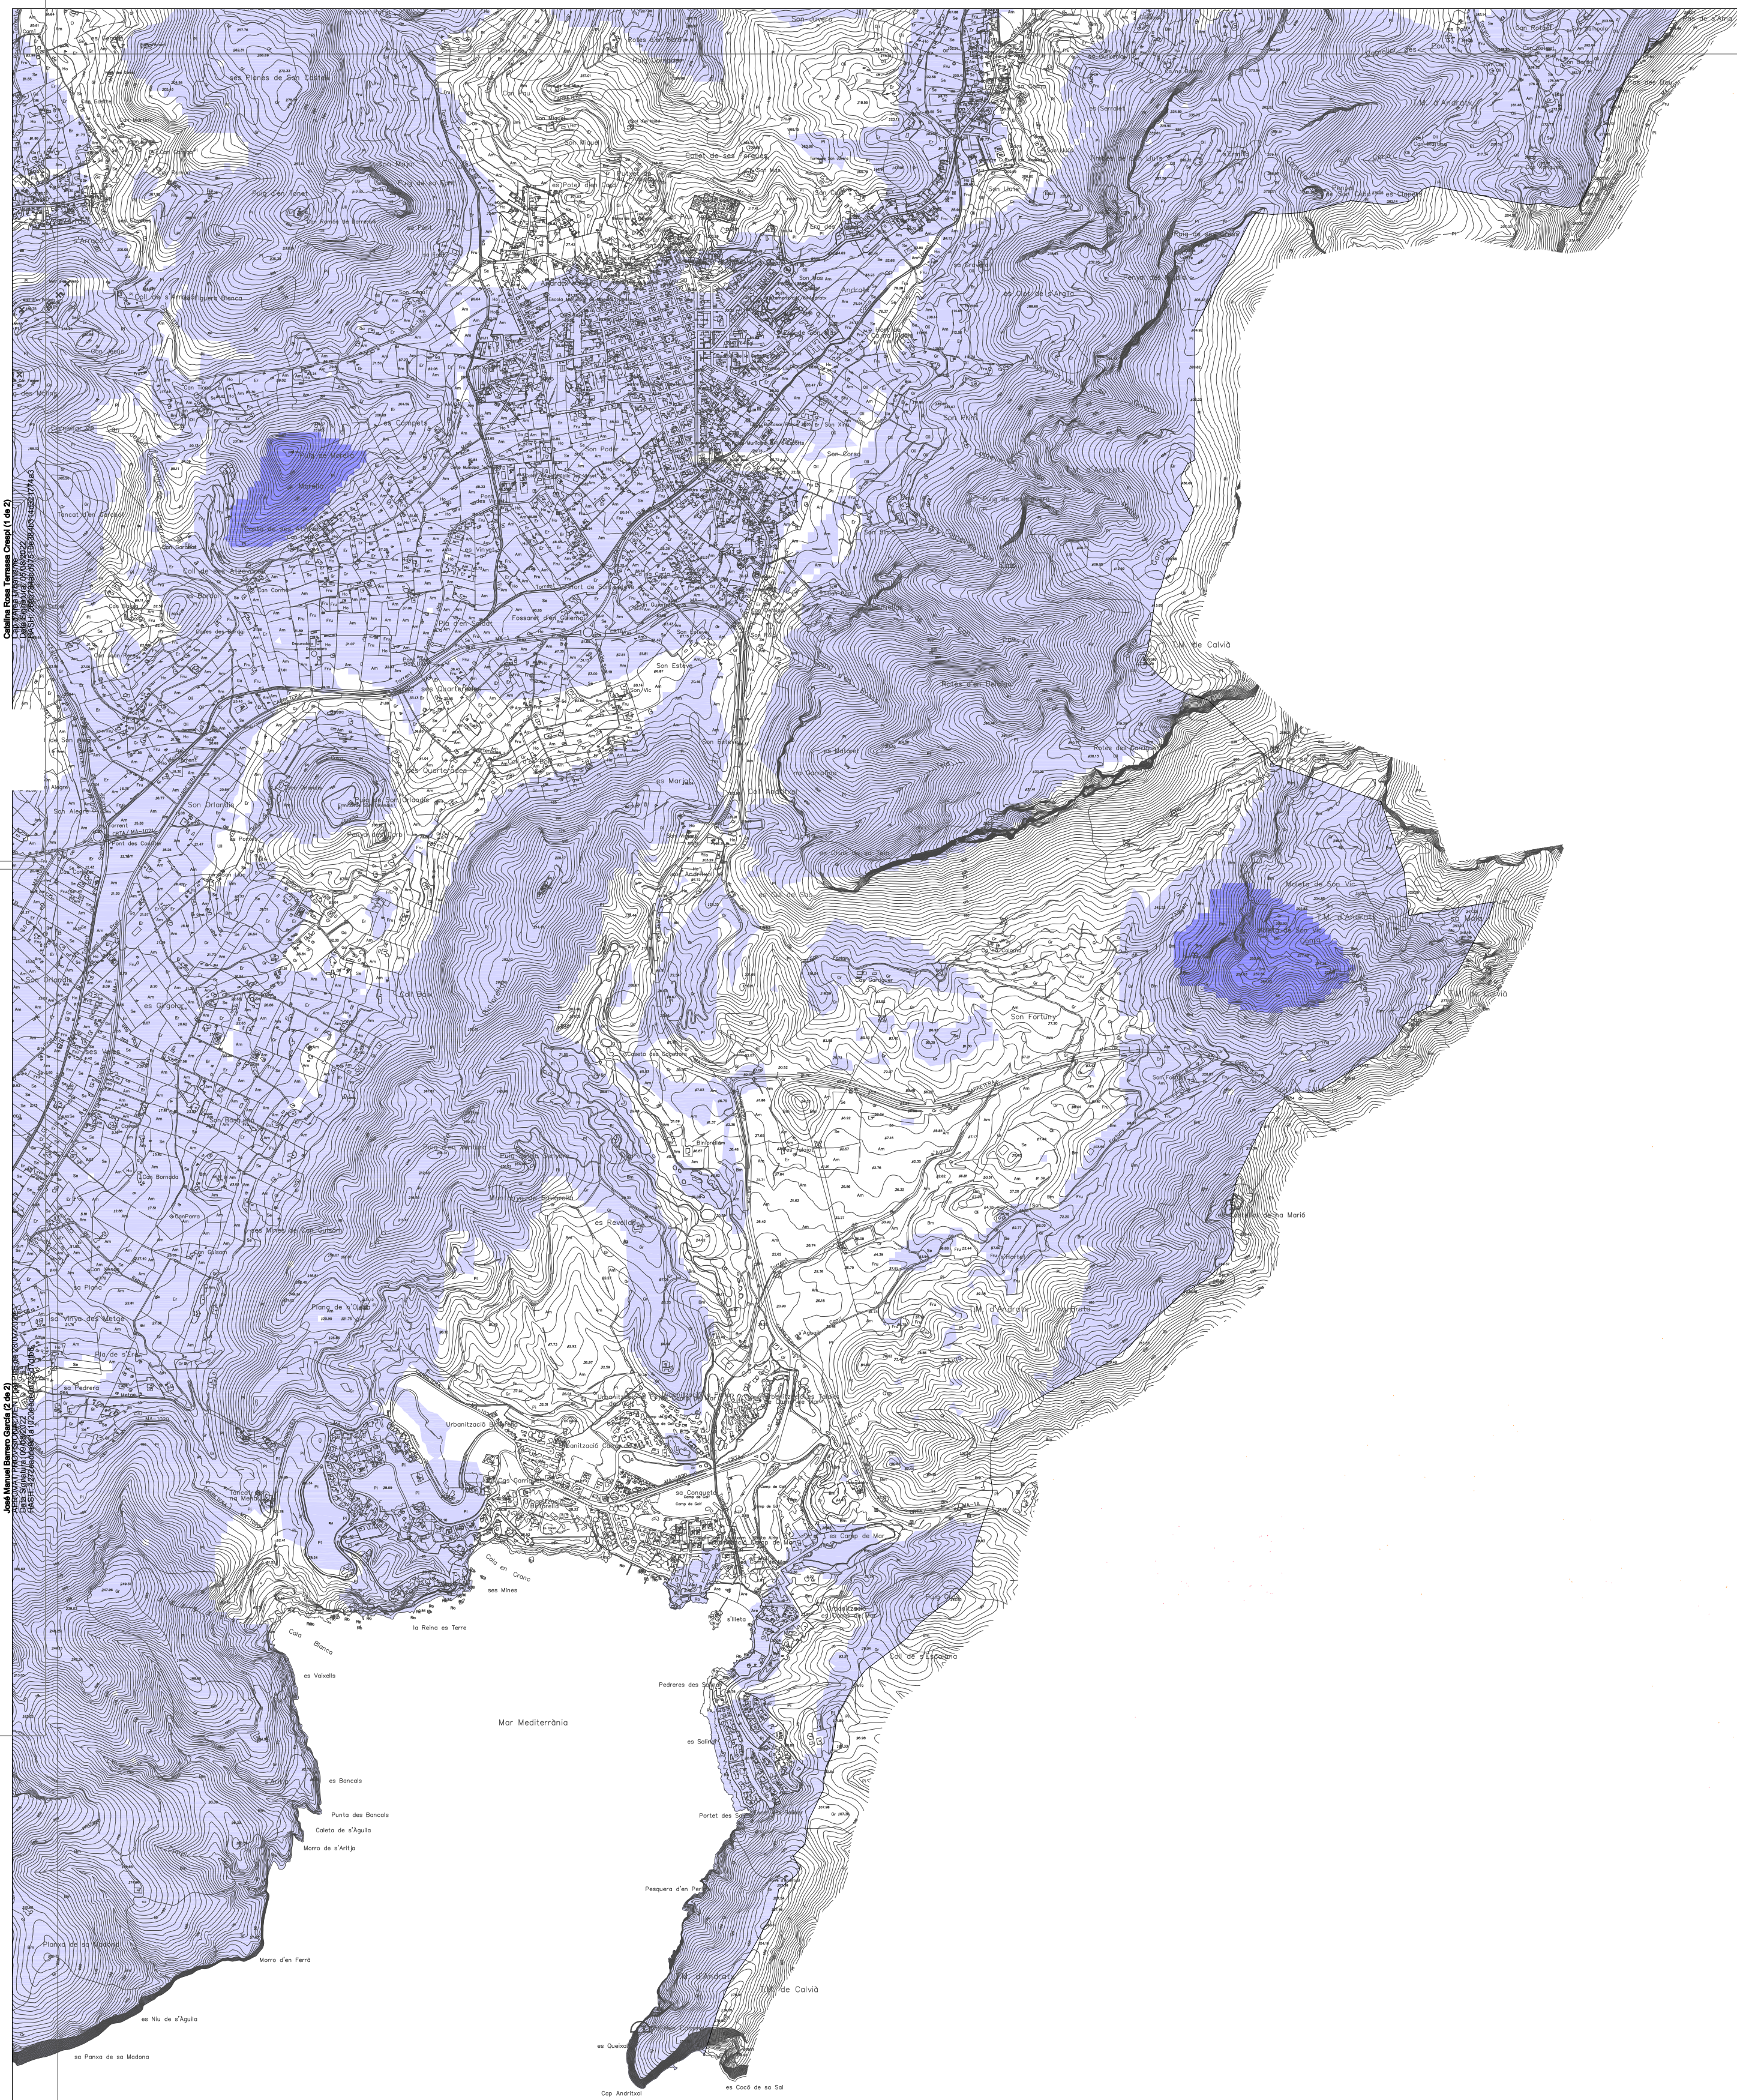

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Normes Subsidiàries del TM d'Andratx
Revisió 2013

Els Redactors:
Antonio Ramis Ramos, Arqto.
José M. Mayol Comas, Arqto.

VULNERABILITAT A LA CONTAMINACIÓ D'AQÜÍFERS


O-TM-3.5-4

Fase de la tramitació:
Esmena de deficiències
Acord CIOTU 30 de
Juliol de 2021

Plànol d'Ordenació: PO-107

Escala 1 / 15 000	
---------------------------------	--

Sistema de referència ETRS89

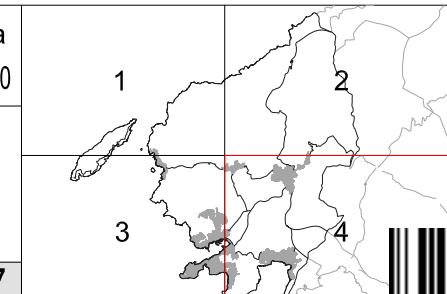

OTM3.54. 1/15.000. TM Andratx - SEFYCU 3169597

Podeu accedir a aquest document en format PDF - PAdES i comprovar la seva autenticitat a la Seu Electrònica utilitzant el codi CSV següent:



URL (adreça a Internet) de la Seu Electrònica:

<https://cim.secimallorca.net/>

Codi Segur de Verificació (CSV):

K7AA UFMY KVDN Z9Y7 W33N

En aquesta adreça podeu obtenir més informació tècnica sobre el procés de signatura, així com descarregar les signatures i segells en format XAdES corresponents.

Resum de signatures i/o segells electrònics d'aquest document

Petjada del document per al signant	Text de la signatura	Dades addicionals de la signatura
	CATALINA ROSA TERRASSA CRESPI	Signatura electrònica - ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA - 05/08/2022 8:36 (segons el signant) CATALINA ROSA TERRASSA CRESPI
	JOSE MANUEL BARRERO GARCÍA	Signatura electrònica - ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA - 09/08/2022 13:00 (segons el signant) JOSE MANUEL BARRERO GARCÍA
	Francisca Serra Mas Aprobat definitivament amb prescripcions per la CIOTU dia 5-05-2023. La secretària	Signatura electrònica - FNMT-RCM - 11/05/2023 9:44 FRANCISCA SERRA MAS