




	Edifici		Mur, pared o talús		Arrelletor
	Parro		Ficat, feia mèlica		Banc mit
	Edifici religiós		Morjada		Citrices
	Edifici singular		Mur de contenció		Erid, improductiu
	Edifici en construcció		Torre elèctrica		Fruiter
	Edifici en ruïna		Canera		Caniga
	Vivenda		Camí / Caminol		Hort
	Límit d'extracció, abocament		Monument		Olivar
	Zona esportiva		Cova		Finca
	Zona no pavimentada		Jaciment arqueològic		Pastures
	Zona pavimentada		Torrent		Herbaci regul
	Límit de municipi		Pischa, Sotariig		Herbaci sec
	Vertebral geodèsic R01		Font		Ullastror
			Pou		Vinyes
			Zona arbrada		
			Bardass		

Àrea de Reconversió Territorial	
	ART-1: ANEI Serra de Tramuntana
Zones de Contaminació Luminica	
	Zona E1 (AANP, ANEI, ARIP, ARIP-B, ARIP-C)
	Zona E2 (Àrees de baixa brillantor)
	Zona E3 (núclis urbans de l'interior)
	Zona E4 (zones turístiques)
Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana	
	Límit del PORN

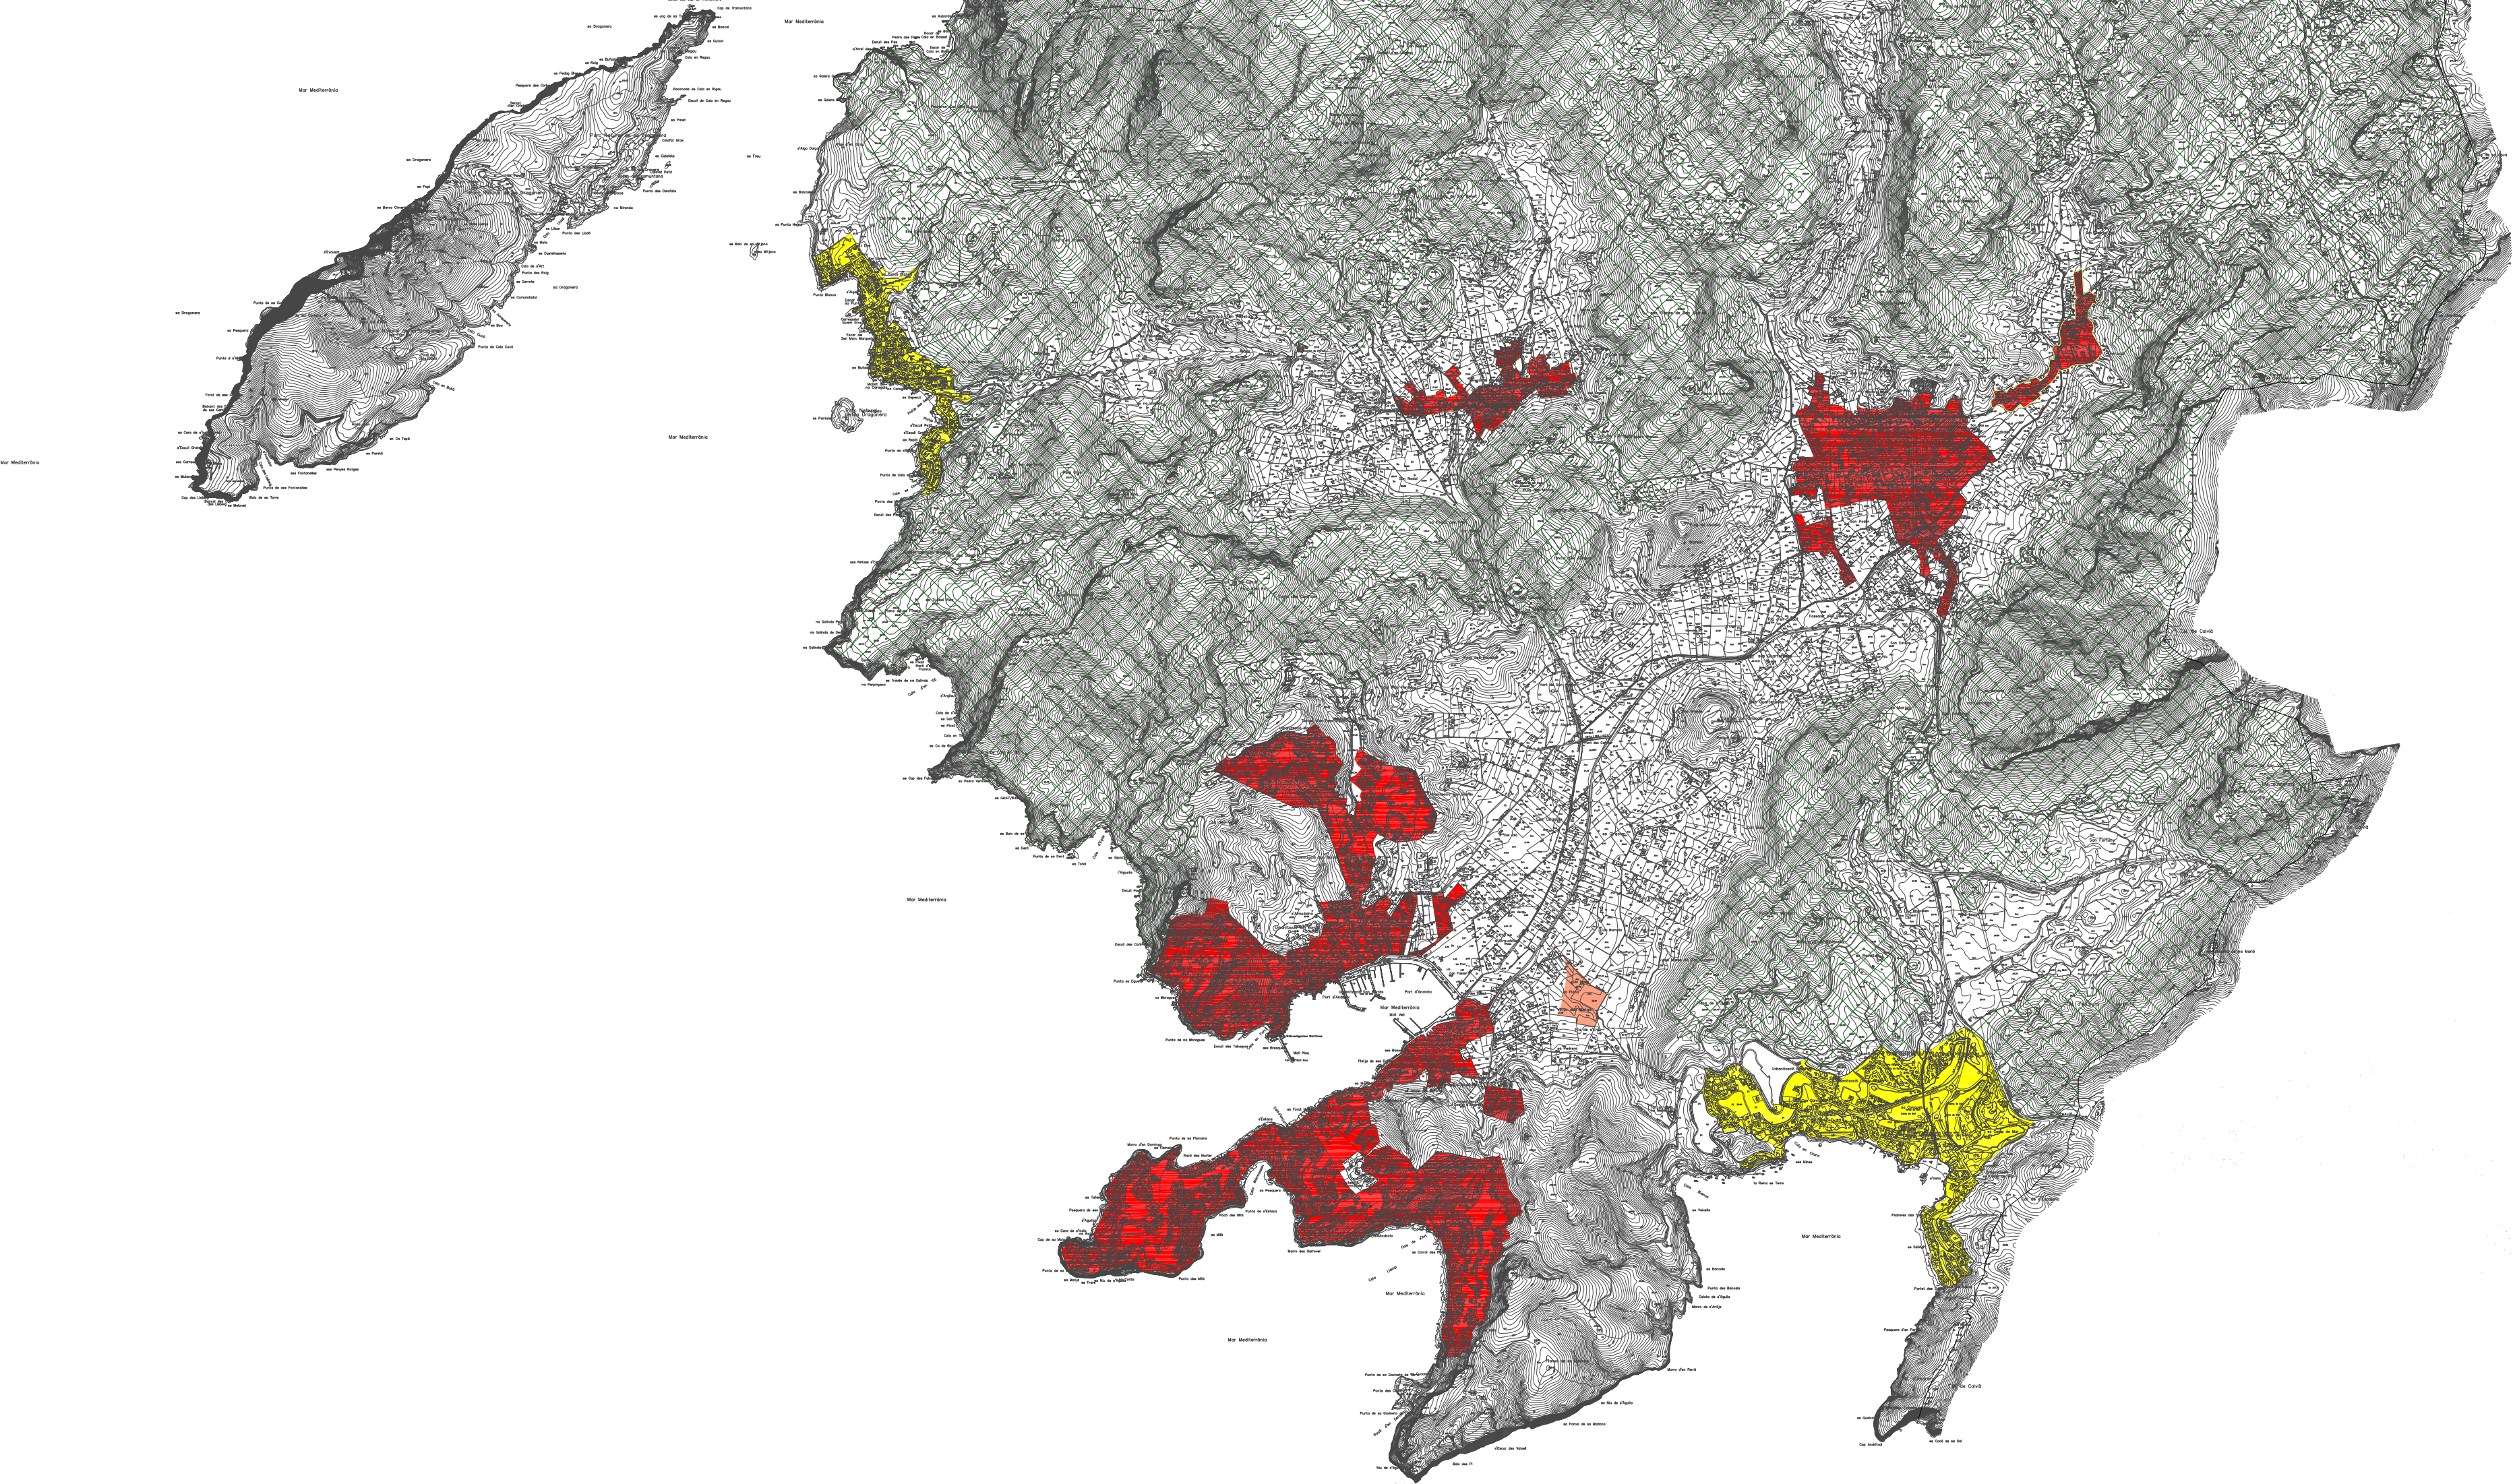

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Normes Subsidiàries del TM d'Andratx
Revisió 2013

Els Redactors:
Antonio Ramis Ramos, Arqto.
José M. Mayol Comas, Arqto.

O-TM-6
Esmena de deficiències
Acord CIOTU 30 de
Juliol de 2021
Plànol d'Ordenació: PO-120

Escala
1 / 30.000

Data:
Juny
2022

Sistema de referència ETRS89

OTM6. 1/30.000. TM Andratx - SEFYCU 3169732

Podeu accedir a aquest document en format PDF - PAdES i comprovar la seva autenticitat a la Seu Electrònica utilitzant el codi CSV següent:



URL (adreça a Internet) de la Seu Electrònica:

<https://cim.secimallorca.net/>

Codi Segur de Verificació (CSV):

K7AA UFNP EDZM AJAL L2PZ

En aquesta adreça podeu obtenir més informació tècnica sobre el procés de signatura, així com descarregar les signatures i segells en format XAdES corresponents.

Resum de signatures i/o segells electrònics d'aquest document

Petjada del document
per al signant

Text de la signatura

Dades addicionals de la signatura



Francisca Serra Mas
Aprobat definitivament amb prescripcions per la CIOTU dia 5-05
-2023. La secretària

Signatura electrònica - FNMT-RCM - 11/05/2023 9:44
FRANCISCA SERRA MAS



*El document original conté almenys una signatura realitzada
fora de la Seu Electrònica i que no s'ha pogut validar. Si
necessiteu obtenir el document amb les signatures originals,
accediu amb el CSV a la Seu Electrònica.*