




	Edifici	Mur, paret o llaig	Ametller
	Pomo	Marjal, llaig melicós	Bosc mixt
	Edifici religiós	Flor	Citric
	Edifici singular	Mur de cantonada	Citric, improductiu
	Edifici en construcció	Trau elèctrica	Fruiter
	Edifici en ruïna	Cametera	C Garrigs
	Hivernacle	Cami / Camí	Herb. Hart
	Límit d'esclatrada, abocament	Monument	Oliver
	Zona esportiva	Cove	Pinar
	Naufragi / Zona no pavimentada	Juicament agrícola	Piñals Pastures
	Pav. Zona pavimentada	Torrent	Herb. Herbol regulat
	Límit de municipi	Pischa, Safareig	Se. Herbol secat
	Barriera / Vortex geodèsic (R)	Pou	Ullastor
			VI Vinyes
	Zona arbrada		
	Bardassa		

Àrees de sòl rústic

PORN - Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tamuntana

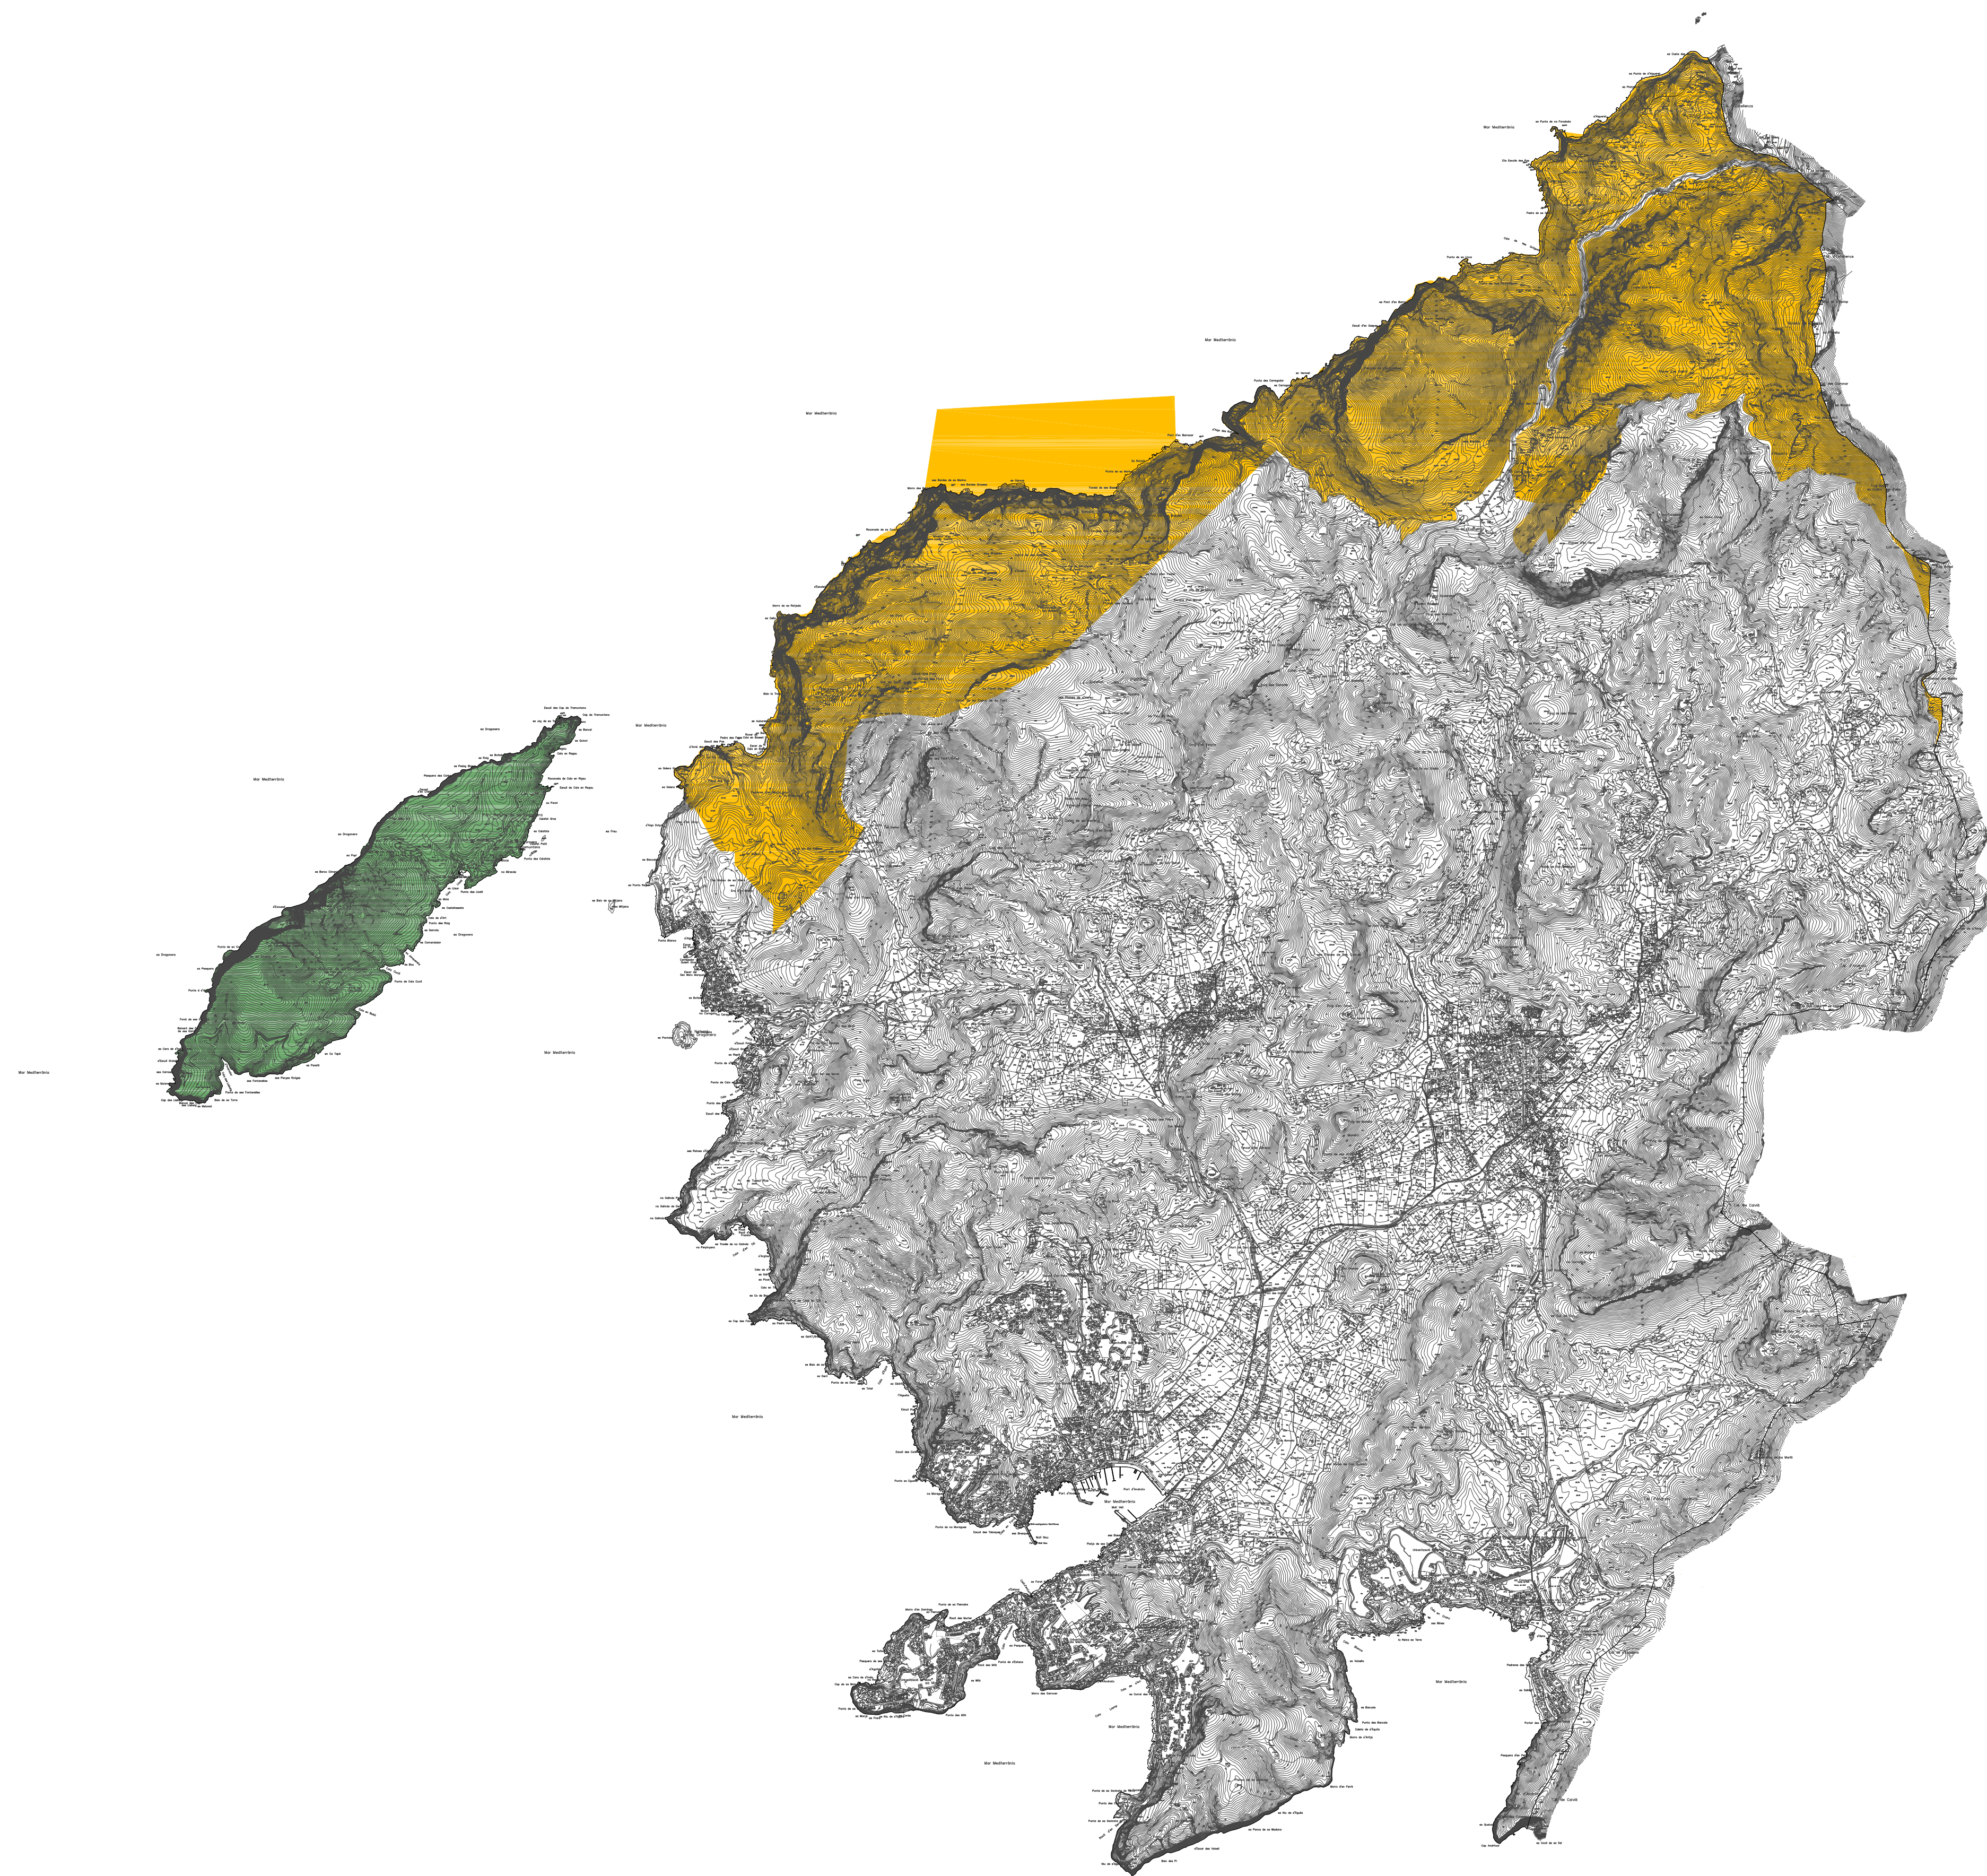

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Normes Subsidiàries del TM d'Andratx
Revisió 2013

Els Redactors:
Antonio Ramis Ramos, Arqto.
José M. Mayol Comas, Arqto.

Chung

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SUPERPOSICIÓ PORN - PRUG



Sistema de referència ETRS89	
O-TM PRUG-PORN	Escala 1 / 30.000

Fase de la tramitació:
Esmena de deficiències
Acord CIOTU 30 de
Juliol de 2021

Data: Juny 2022	
------------------------------	--

Plànol d'Ordenació: PO-122

Escala gràfica

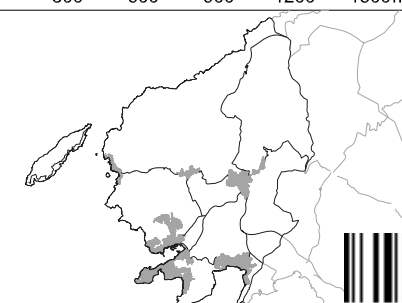

OTM19 PRUG-PORN. 1/30.000. TM Andratx - SEFYCU 3169754

Podeu accedir a aquest document en format PDF - PAdES i comprovar la seva autenticitat a la Seu Electrònica utilitzant el codi CSV següent:



URL (adreça a Internet) de la Seu Electrònica:

<https://cim.secimallorca.net/>

Codi Segur de Verificació (CSV):

K7AA UFNU L7UK VWHM 9E7L

En aquesta adreça podeu obtenir més informació tècnica sobre el procés de signatura, així com descarregar les signatures i segells en format XAdES corresponents.

Resum de signatures i/o segells electrònics d'aquest document

Petjada del document
per al signant

Text de la signatura

Dades addicionals de la signatura



Francisca Serra Mas
Aprobat definitivament amb prescripcions per la CIOTU dia 5-05
-2023. La secretària

Signatura electrònica - FNMT-RCM - 11/05/2023 9:44
FRANCISCA SERRA MAS



*El document original conté almenys una signatura realitzada
fora de la Seu Electrònica i que no s'ha pogut validar. Si
necessiteu obtenir el document amb les signatures originals,
accediu amb el CSV a la Seu Electrònica.*